


標示板


- 標示板
- タンクローリー接地用金具

標 示 板

縦 型

ステンレス製（SUS304）

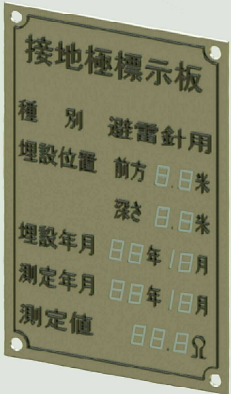

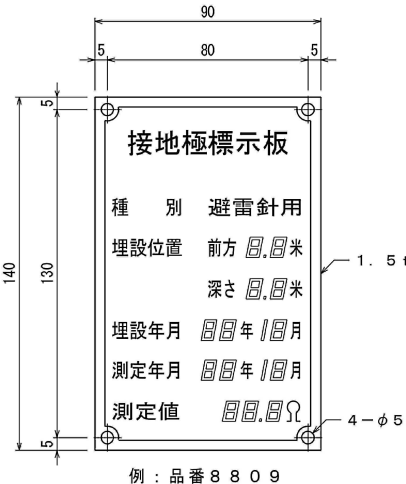

例：品番8809

注）各数値の記入は、黒色油性サインペンで凹部に充填して下さい。

品 番	種 別	記号
8801		
8802	A種接地	EA
8803	B種接地	EB
8804	D種接地	ED
8805	C種接地	EC


品 番	種別及び標示
8806	LA用
8807	MDF用
8808	ELB用
8809	避雷針用

標 示 板

縦 型

黄銅製



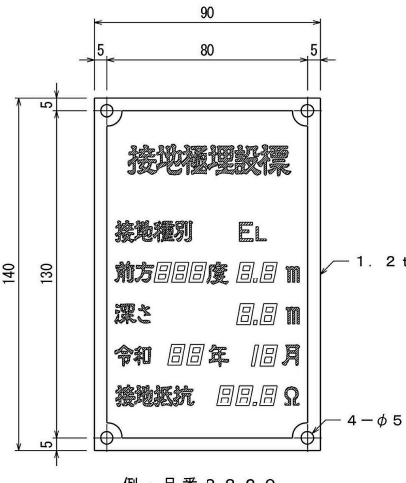

例：品番8820


注）各数値の記入は、黒色油性サインペンで凹部に充填して下さい。


品 番	種 別	記号
8811		
8812	A種接地	EA
8813	B種接地	EB
8814	D種接地	ED
8815	C種接地	EC
8816	構内交換機用直流電源装置（開機）	Et
8817	保安用（100Ω以下）	EA t
8818	保安用（100Ω以下）	ED t
8819	拡声用増幅器	ED a
8820	避雷設備	EL

標 示 板

縦 型

黄銅製

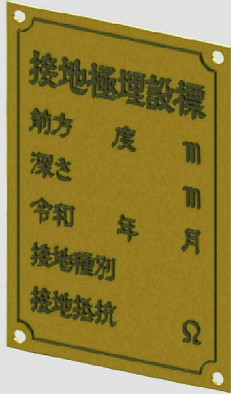






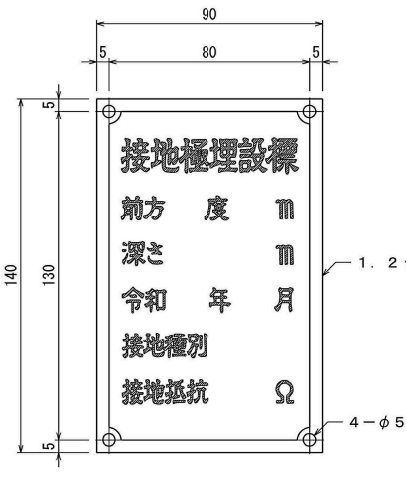


※文字は、刻印にて記入

国土交通省

品 番	材 質
8821	黄銅

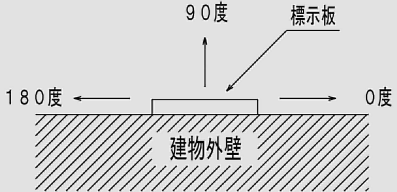

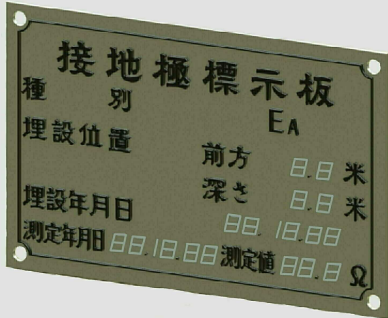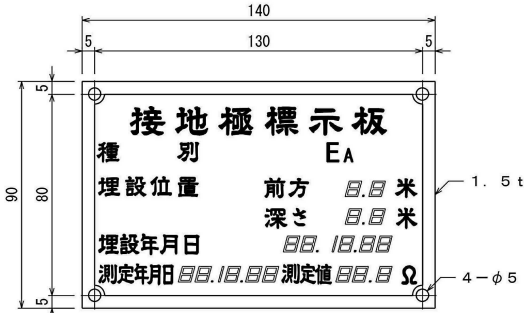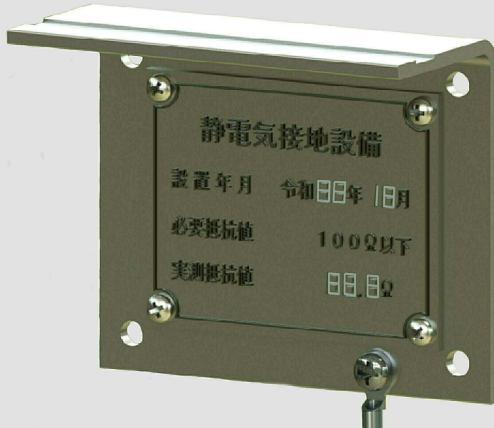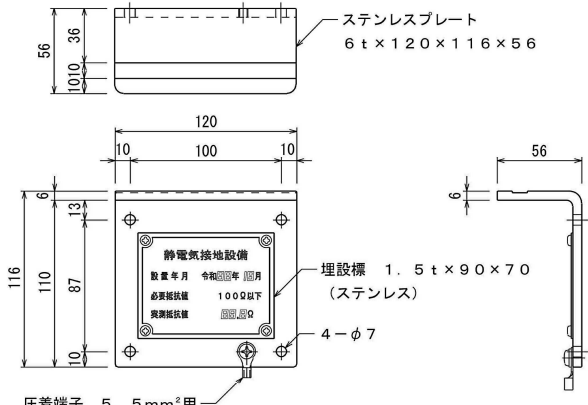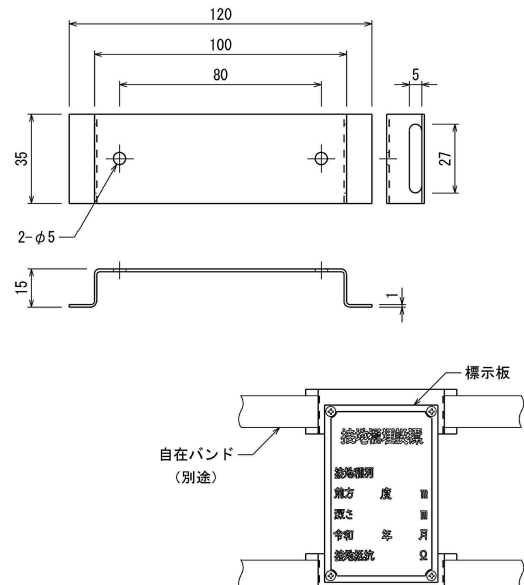標 示 板	横 型	ステンレス製（SUS304）														
	 接地極標示板 種 別 E A 埋設位置 前方 8.8 米 深さ 8.8 米 埋設年月日 88. 18.88 測定年月日 88. 18.88 測定値 88.8 Ω 例：品番 8 8 3 1 注）各数値の記入は、黒色油性サインペンで凹部に充填して下さい。 <table><tr><th>品 番</th><th>種 別</th></tr><tr><td>8831</td><td>E A</td></tr><tr><td>8832</td><td>E B</td></tr><tr><td>8833</td><td>E D</td></tr><tr><td>8834</td><td>E C</td></tr><tr><td>8835</td><td>E L B用接地極</td></tr><tr><td>8837</td><td>避雷針用接地極</td></tr></table>		品 番	種 別	8831	E A	8832	E B	8833	E D	8834	E C	8835	E L B用接地極	8837	避雷針用接地極
品 番	種 別															
8831	E A															
8832	E B															
8833	E D															
8834	E C															
8835	E L B用接地極															
8837	避雷針用接地極															
品番 8 8 5 1 タンクローリー接地用金具	ステンレス製（SUS304）															
	 静電気接地設備 設置年月 令和8年 18月 必要抵抗値 100Ω以下 実測抵抗値 88.8Ω 埋設標 1.5 t×90×70 (ステンレス) 4-φ7 圧着端子 5.5mm²用 注）各数値の記入は、黒色油性サインペンで凹部に充填して下さい。 M 6 A Y プラグ 4 本付															
品番 8 8 6 0 標示板取付金物	コンクリート柱・パンザーマスト用	ステンレス製（SUS304）														
	 静電気接地設備 種 別 E A 埋設位置 前方 8.8 米 深さ 8.8 米 埋設年月日 88. 18.88 測定年月日 88. 18.88 測定値 88.8 Ω 自在バンド (別途)															